
Nutzer Dominic Graf
%C13_HSQCETGP DMSO {D:\NMR-Daten_AV_III_Nanobay} Graf 14

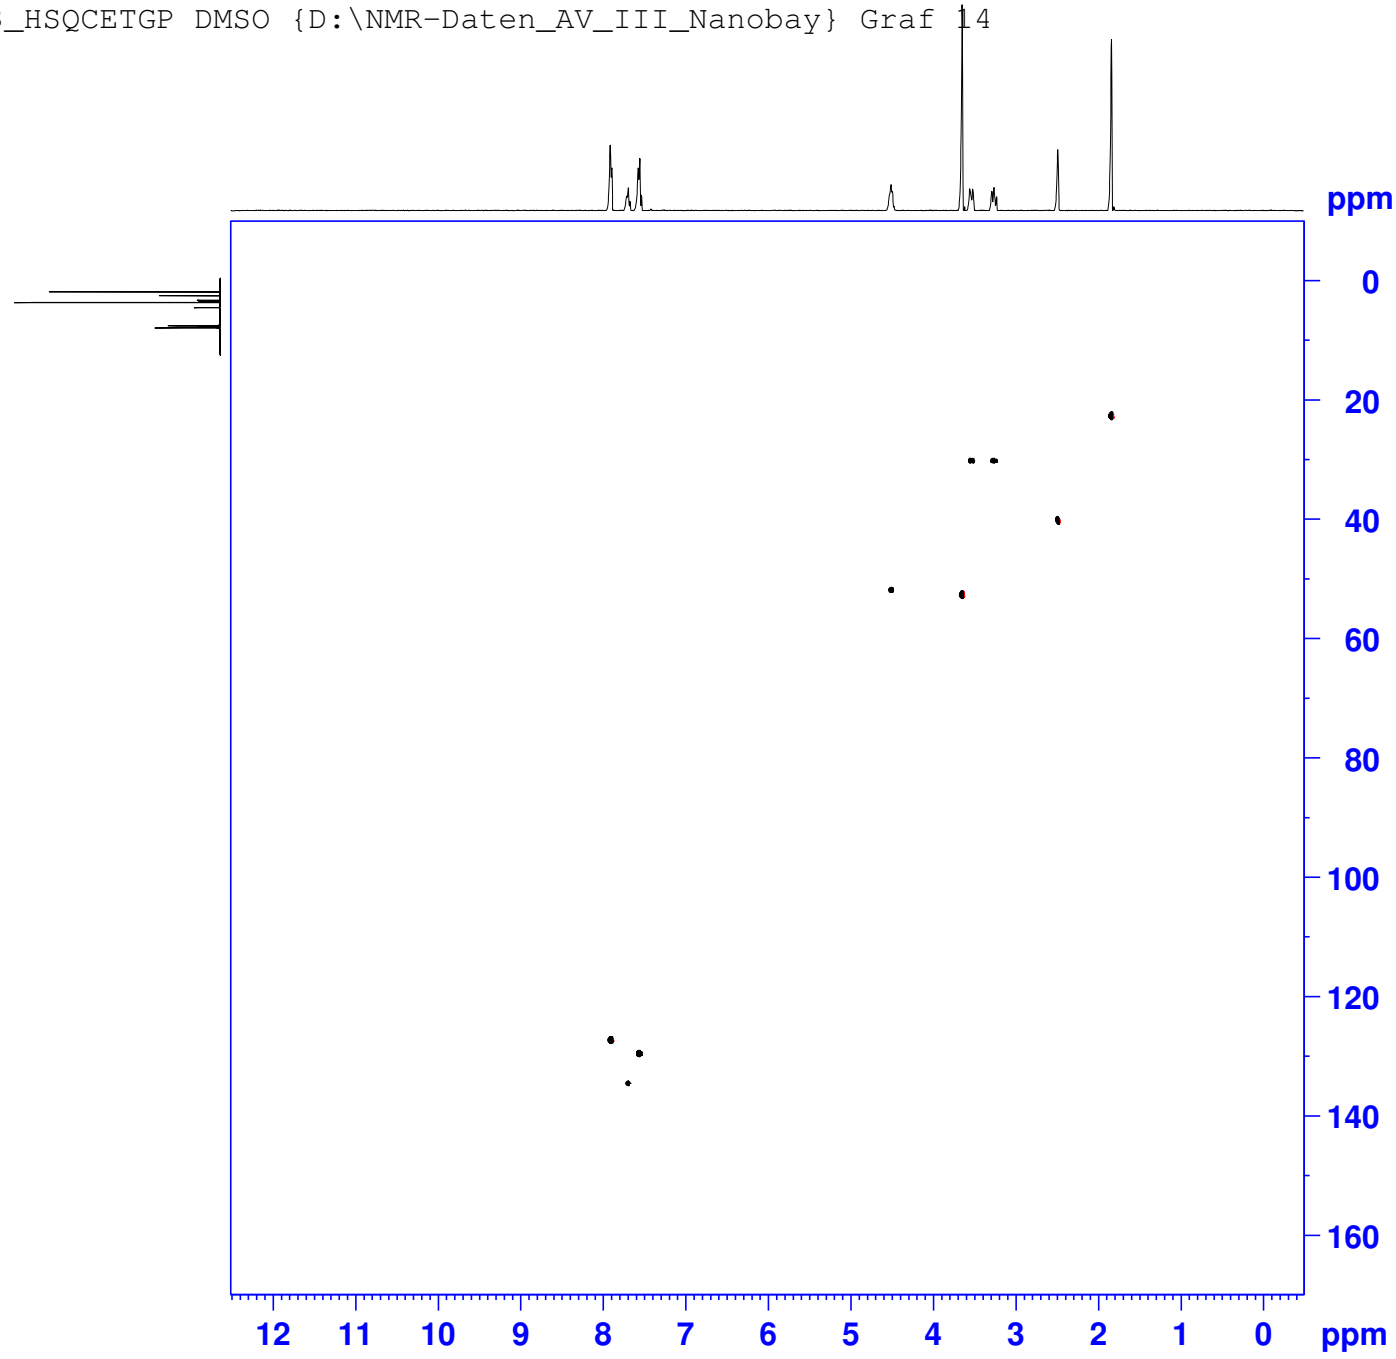

Current Data Parameters
NAME USC-XE031-01
EXPNO 21
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20210827
Time 4.34 h
INSTRUM spect
PROBHD Z140678_0037 (
PULPROG hsqcetgp
TD 2048
SOLVENT DMSO
NS 8
DS 16
SWH 5208.333 Hz
FIDRES 5.086263 Hz
AQ 0.1966080 sec
RG 203
DW 96.000 usec
DE 6.50 usec
TE 298.1 K
CNST2 145.0000000
D0 0.00000300 sec
D1 1.50000000 sec
D4 0.00172414 sec
D11 0.03000000 sec
D16 0.00020000 sec
IN0 0.00002760 sec
TDav 1
ZGOPTNS
SFO1 400.4724077 MHz
NUC1 1H
P1 10.40 usec
P2 20.80 usec
PLW1 15.13799953 W
SFO2 100.7063175 MHz
NUC2 13C
CPDPRG[2 garp
P3 10.00 usec
P4 20.00 usec
PCPD2 80.00 usec
PLW2 62.27199936 W
PLW12 0.97299999 W
GPNAM[1] SMSQ10.100
GPZ1 80.00 %
GPNAM[2] SMSQ10.100
GPZ2 20.10 %
P16 1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
TD 256
SFO1 100.7063 MHz
FIDRES 141.530792 Hz
SW 179.889 ppm
FnMODE Echo-Antiecho

F2 - Processing parameters
SI 4096
SF 400.4700000 MHz
WDW QSINE
SSB 2
LB 0 Hz
GB 0
PC 1.40

F1 - Processing parameters
SI 1024
MC2 echo-antiecho
SF 100.6982616 MHz
WDW QSINE
SSB 2
LB 0 Hz
GB 0