
PROTONRO CDCl3 {D:\data} CONRADS-Christian.ahp 16

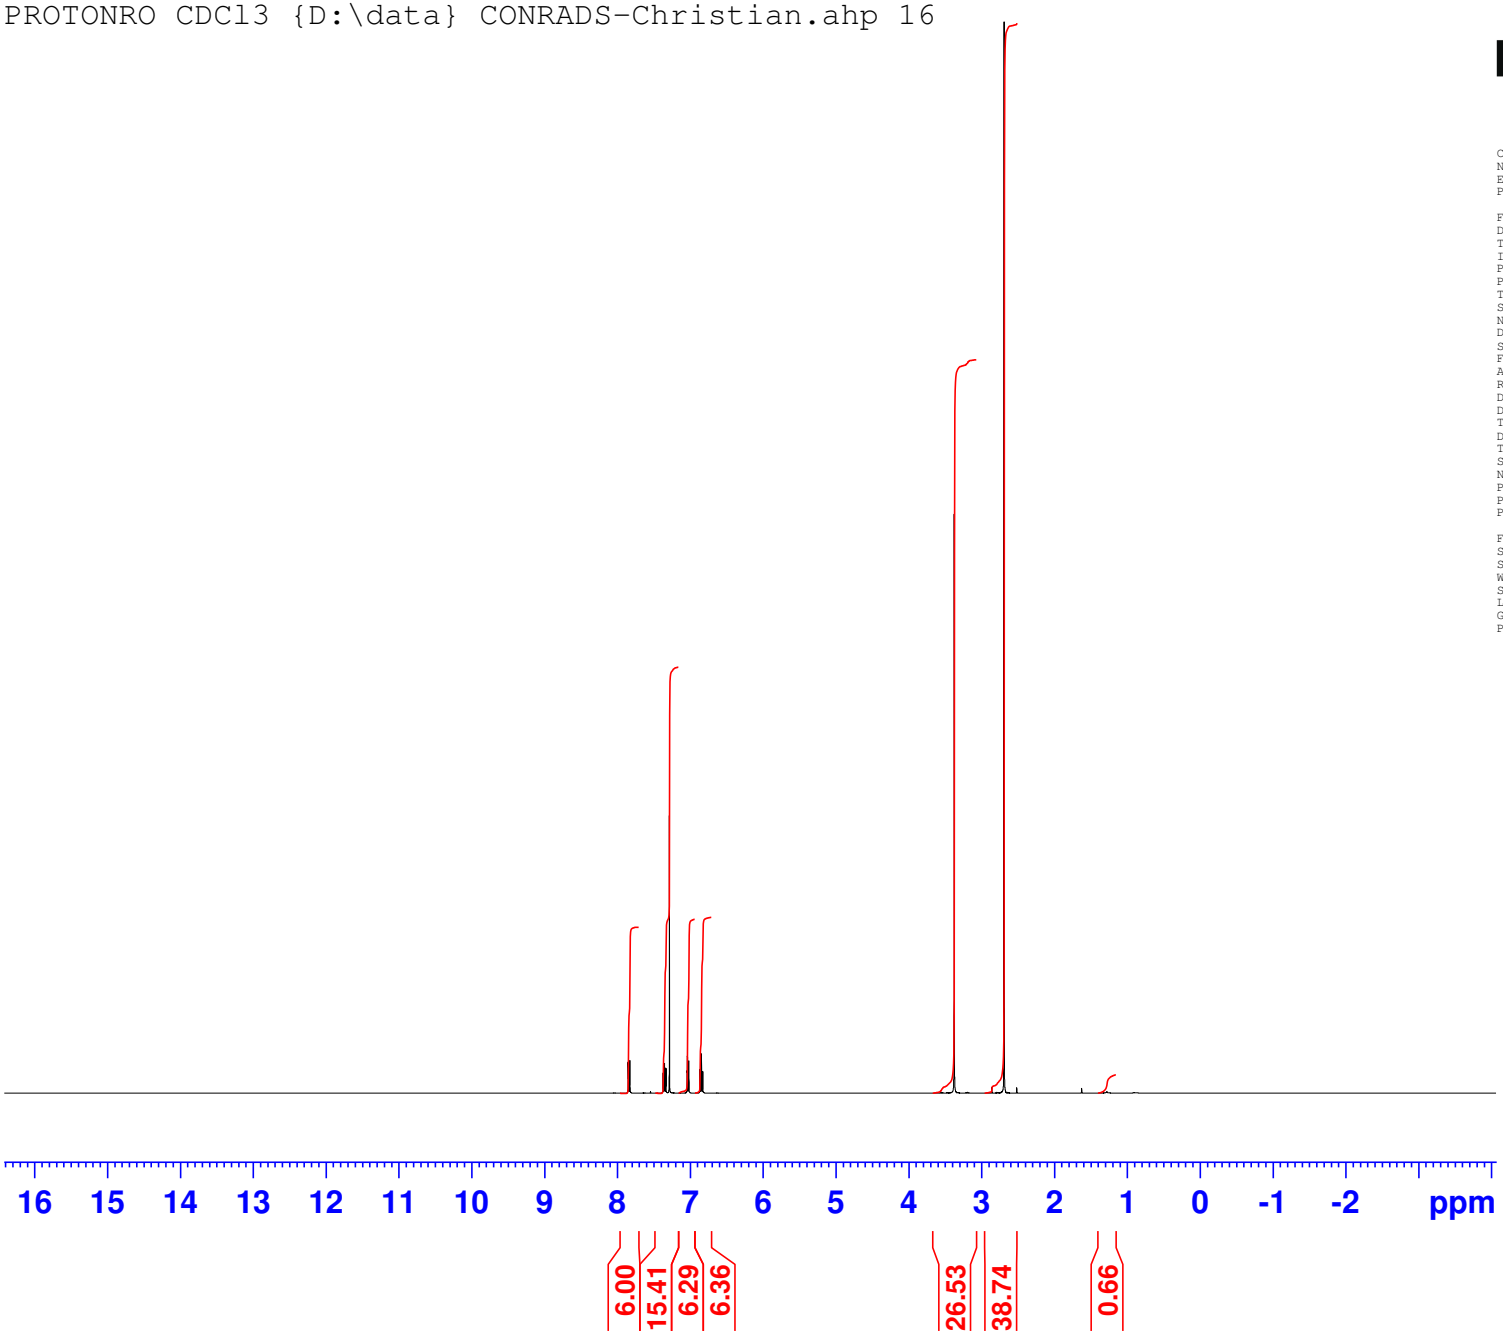

Current Data Parameters
NAME CC-273-6
EXPNO 10
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20241121
Time 13.35 h
INSTRUM Avance
PROBHD Z108618_1104 (PA BBO 400S1 BBF-H-D-05 Z)
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 2
SWH 8196.721 Hz
FIDRES 0.250144 Hz
AQ 3.9976960 sec
RG 101
DW 61.000 usec
DE 12.86 usec
TE 298.2 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1
SFO1 400.1324708 MHz
NUC1 1H
P0 4.67 usec
P1 14.00 usec
PLW1 12.42800000 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 400.1300000 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00