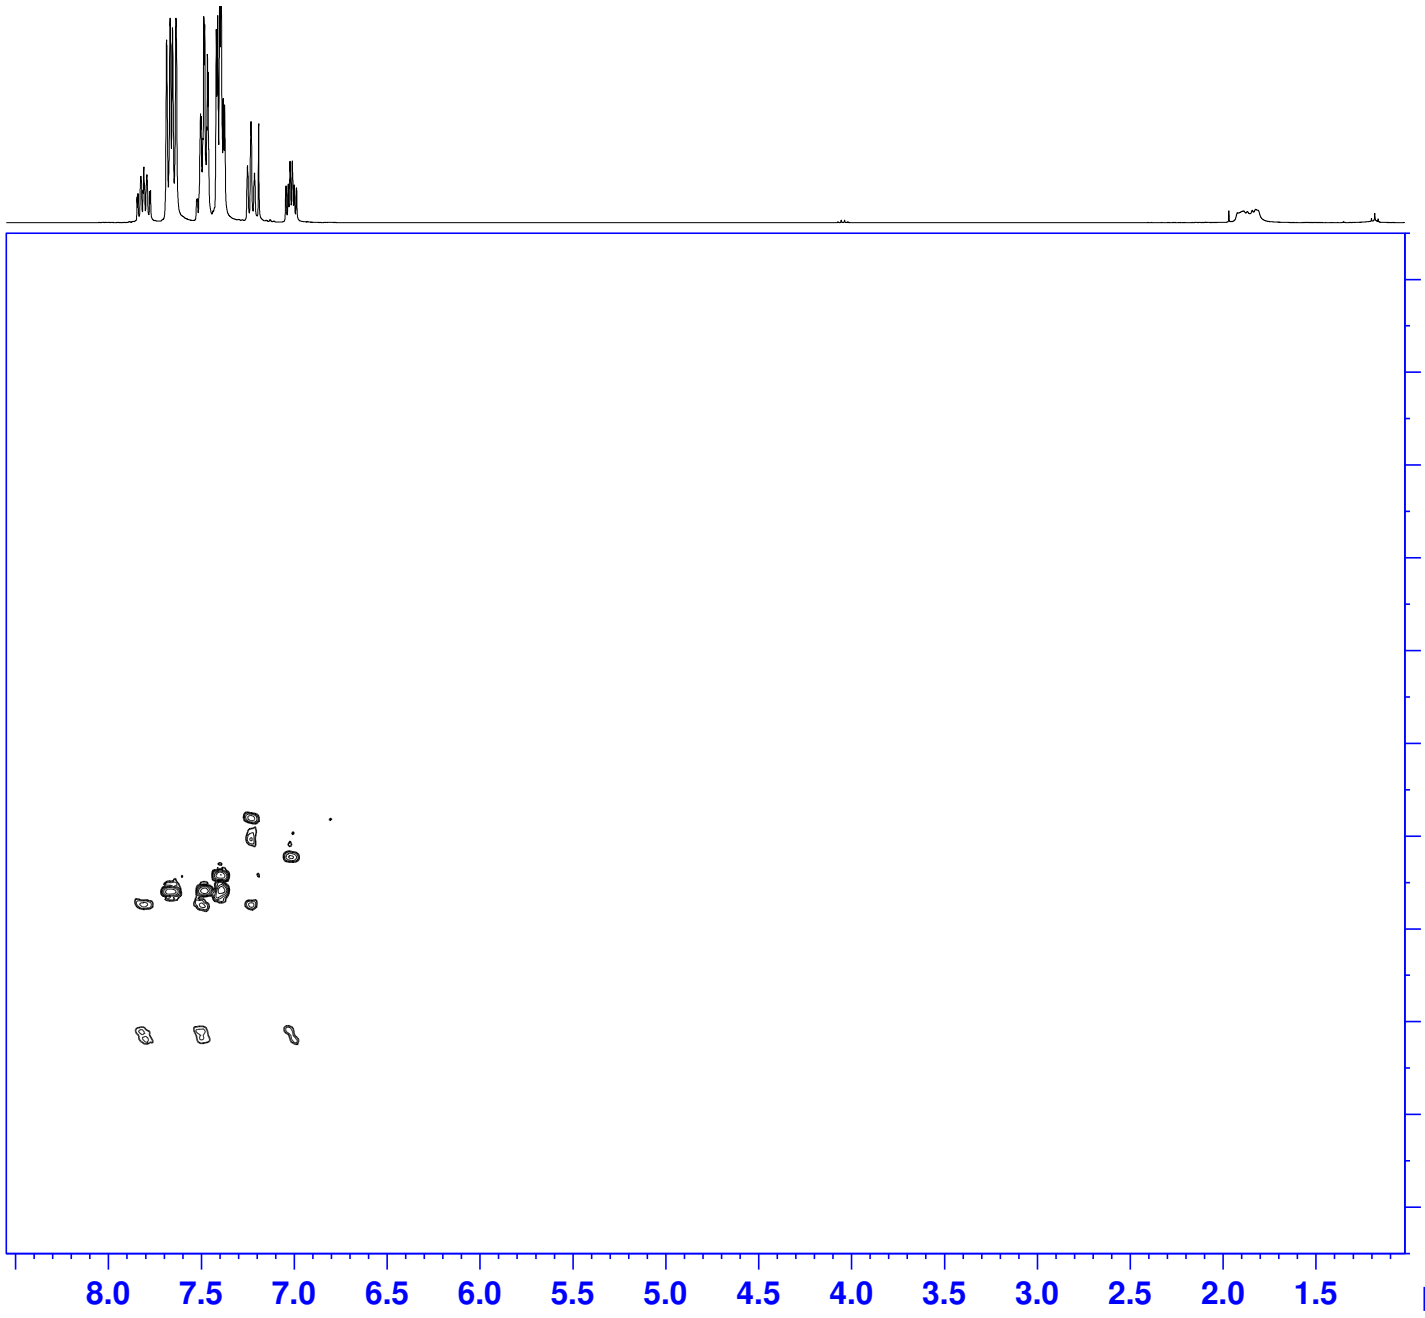



```
Current Data Parameters
NAME          Aug29-2025
EXPNO                 42
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20250830
Time                1.07 h
INSTRUM       Avance NEO
PROBHD   Z116098_0874 (
PULPROG    hmbcgplpndqf
TD                  1024
SOLVENT             CDCl3
NS                     4
DS                    16
SWH            3012.048 Hz
FIDRES         5.882906 Hz
AQ             0.1699840 sec
RG                   101
DW                 166.000 usec
DE                   6.50 usec
TE                  298.0 K
CNST2         145.0000000
CNST13         10.0000000
D0             0.00000300 sec
D1             1.50000000 sec
D2             0.00344828 sec
D6             0.05000000 sec
D16            0.00020000 sec
IN0            0.00002259 sec
TDav                   1
SFO1          400.1319521 MHz
NUC1                  1H
P1                 10.71 usec
P2                 21.42 usec
PLW1          16.00000000 W
SFO2          100.6228298 MHz
NUC2                  13C
P3                 10.00 usec
PLW2          69.81300354 W
GPNAM[1]       SMSQ10.100
GPZ1                50.00 %
GPNAM[2]       SMSQ10.100
GPZ2                30.00 %
GPNAM[3]       SMSQ10.100
GPZ3                40.10 %
P16              1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
TD                   128
SFO1           100.6228 MHz
FIDRES       345.877136 Hz
SW             219.991 ppm
FnMODE               QF

F2 - Processing parameters
SI                  1024
SF           400.1300371 MHz
WDW                 SINE
SSB       0
LB        0 Hz
GB        0
PC                  1.40

F1 - Processing parameters
SI                  1024
MC2                   QF
SF           100.6127685 MHz
WDW                 SINE
SSB       0
LB        0 Hz
GB        0
```